



Gebäudewand

Wandabstand hinten min 300mm
Wandabstand links min 100mm
Das Fundament darf nicht mit dem Gebäude verbunden werden
(Körperschall durch Vibrationen)

300

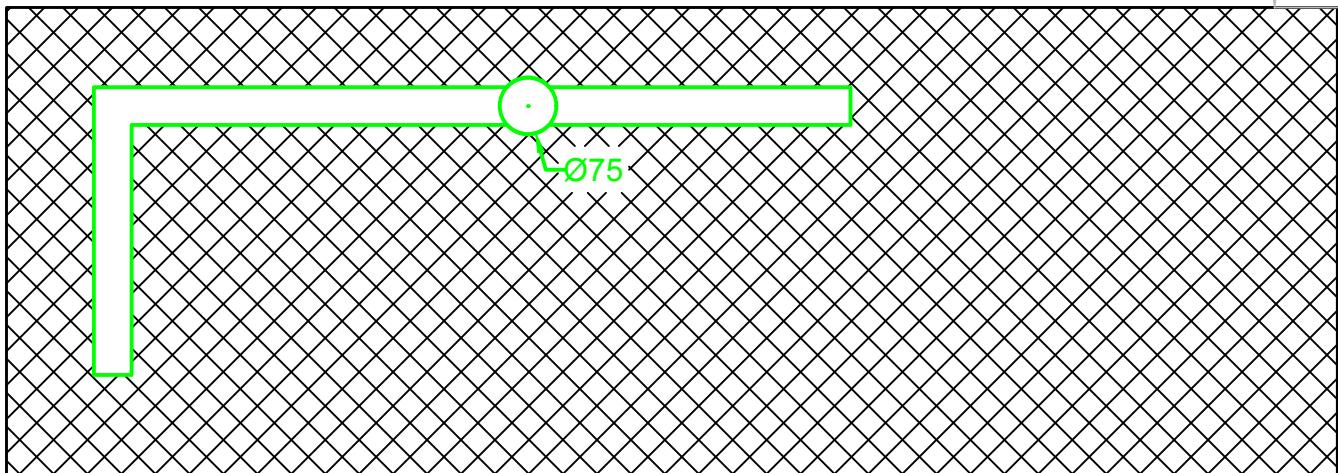

100

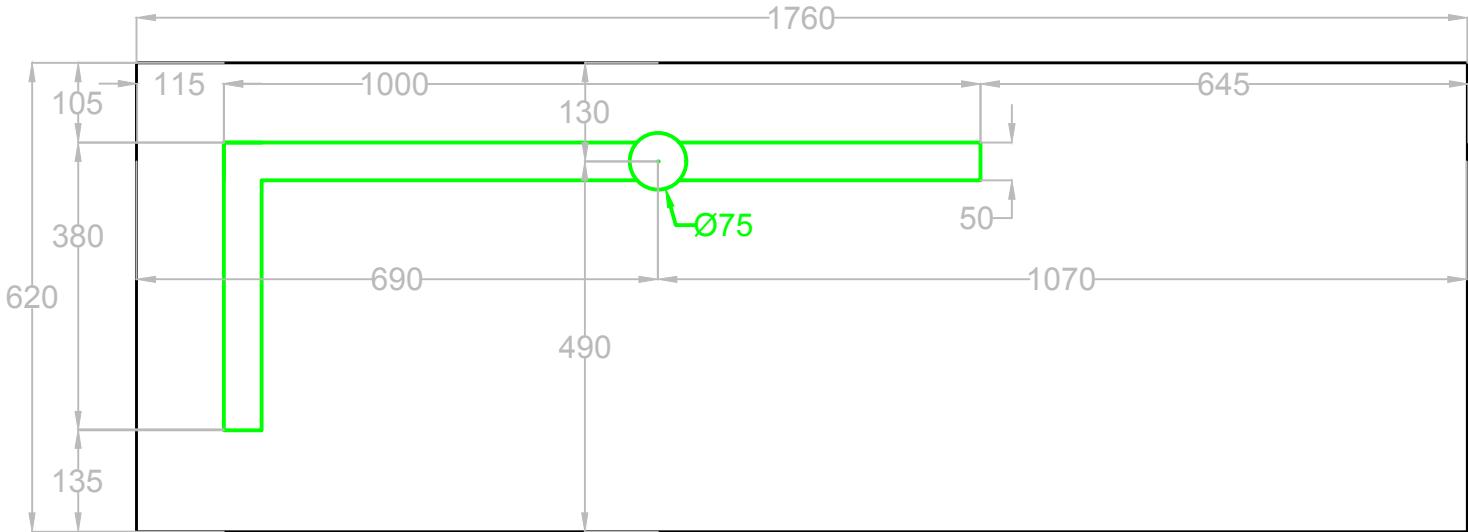

LG THERMA V R290 UB60 (UN60B)

SOCKELPLAN

Ansicht von Oben nach Unten

Variante A


Wird das Gerät exakt über der Rinne positioniert, und hat dieses 25cm Abstand zur Rinne kann u.U. auf das Kondensattheizkabel verzichtet werden.

Variante B

Wir das Gerät exakt über dem Ablauf DN75 auf das Ablaufloch 5 positioniert, können die übrigen Abläufe mit dem mitgelieferten Stopfenset verschlossen werden. Bei Windgeschützer aufstellung kann u.U. auf das Kondensattheizkabel verzichtet werden.

Variante C

An einem der Kondensatlöcher wird das mitgelieferte Winkelstück montiert welches mit einem Kondensatschlauch verbunden wird. Die übrigen Löcher können mit den Stopfen verschlossen werden. Das Kondensattheizkabel muss im Schlauch verlegt werden, damit dieser nicht zufrieren kann.

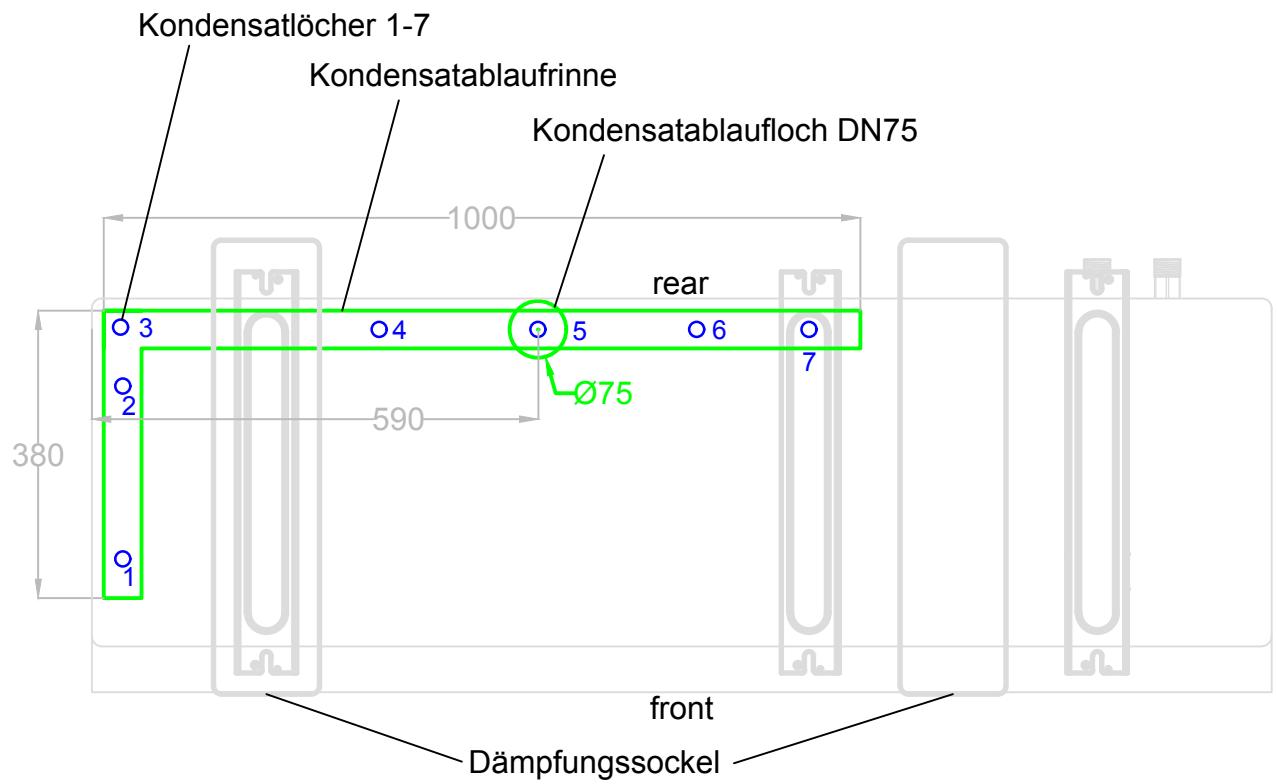

LG THERMA V R290 UB60 (UN60B)

Geräteplan

Ansicht von Oben nach Unten